



część istniejąca

powrót
zasilanie

Projekt. wkład ze stali kwasoodp-
mej gazo- i wodoszczelny ϕ 150

miejsce włączenia do
istn. instal. gazowej
 ϕ 50

od istn. instalacji
wodociągowej

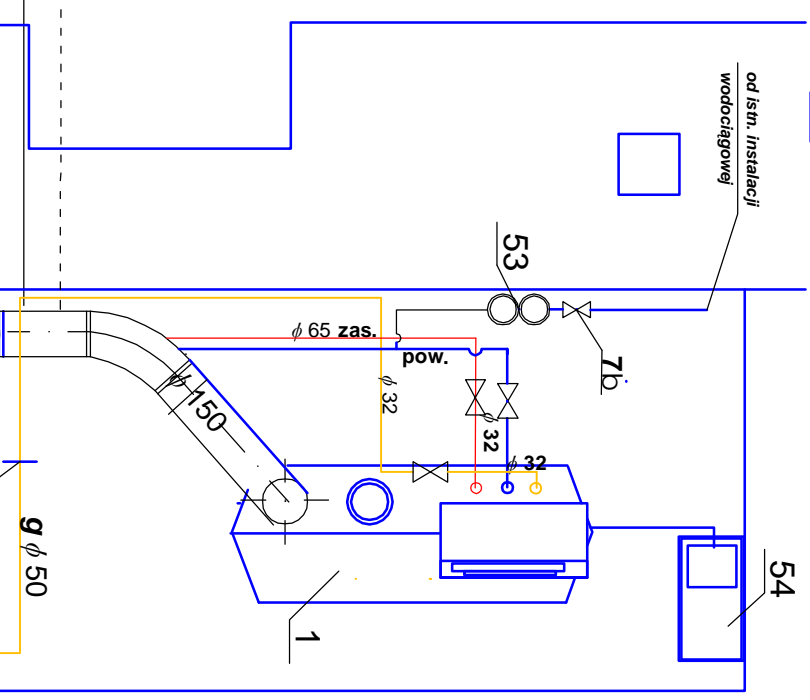

część projektowana

**Kanał wentylacji
nawiewnej 0,2 x 0,3**

Istniejące kawy wentylacji
wywiewnej

FIRMA HANDLOWO-SERWISOWA San-Therm <small>Oficyna Techniczna ul. Sienkiewicza 115B tel. 0-14-424219 fax 0-14-4242174</small>		INWESTOR: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie ul. Waiłowa, 33-100 Tarnów	
Temat: Rzut piwnic - kotłownia		Obiekt: Budynnek biurowy KRUS w Tarnowie	
Projektant:	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Skala:	1 : 25	Nr rys.	2